



**Светильник аварийного освещения автономный
непостоянного действия
с высокой степенью защиты от пыли и влаги**

SL-213-30LED1.8 исп. 1

TC RU C-RU.HA10.B.01627 РОСС RU.HA10.H00775 ТУ 27.40.25-014-0131524356-2018

ПАСПОРТ



1.Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие.

2.Основные сведения об изделии

Светильник аварийного освещения SL-213-30LED1.8 исп.1 автономный непостоянного действия с высокой степенью защиты от пыли и влаги на базе сверхярких светодиодов с продолжительным сроком службы (далее светильник). Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения. При наличии сетевого напряжения светильник находится в режиме ожидания/заряда батареи. В случае прекращения подачи электроэнергии светильник переходит в режим освещения от встроенной Ni-Cd аккумуляторной батареи.

3.Основные технические данные

- 3.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частотой 50 Гц.
- 3.2.Источник света – 30 сверхярких СМД-светодиодов.
- 3.3.Аккумуляторная батарея – 3 х (Ni-Cd 1,2В 700мАч).
- 3.4.Задача аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.
- 3.5.Время зарядки аккумулятора –24ч.
- 3.6.Время аварийной (от встроенного аккумулятора) работы, не менее – 3 ч.
- 3.7.При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.
- 3.8.Степень защиты оболочки – **IP65**.
- 3.9.Температура эксплуатации - 0°C ± +40°C.
- 3.10.Габаритные размеры - не более 350x105x72мм.
- 3.11.Масса - не более 0,61 кг.
- 3.12.Срок службы – не менее 10 лет (не распространяется на аккумуляторную батарею).

4.Комплектность

Наименование изделия	Кол.
Светильник аварийного освещения	1 шт.
Аккумуляторная батарея 1,2В 700 мАч	3 шт.
Кабельный ввод герметичный	1 шт.
Паспорт на изделие	1 шт.
Упаковка	1 шт.

5.Устройство и работа

- 5.1.Монтаж и работа
 - (1) Открутите два винта на крышке рассеивателя, снимите крышку;
 - (2) Открутите два самореза на шасси, шасси приподнимется. Снимите шасси с шарниров;
 - (3) В необходимом месте сделайте отверстия для крепления светильника и кабельного ввода по разметки внутри корпуса;
 - (4) Используйте заднюю часть светильника в качестве шаблона для маркировки крепежных отверстий на монтажной поверхности;
 - (5) Проделайте маркированные отверстия для крепления светильника и установите в корпусе светильника кабельный ввод;
 - (6) Закрепите заднюю часть светильника на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит);
 - (7) Пропустите кабель питания через кабельный ввод;
 - (8) Установите шасси на место;
 - (9) Установите аккумуляторные батареи в держатель, соблюдая полярность;
 - (10) Выполните подключение кабеля питания к разъему печатной платы светильника;
 - (11) Закройте и закрепите шасси;
 - (12) Установите крышку рассеивателя;

(13) Подайте электропитание. Загорится зелёный светодиод, сигнализируя наличие напряжения в сети.

5.2.Действия по проверке

- 5.2.1.Светильник должен проверяться регулярно в соответствии с правилами органов противопожарного надзора. Для безопасности, тестирование должно происходить в течение дня.
- 5.2.2.Перед началом тестирования выдержите светильник при исправном напряжении сети 24 часа, чтобы полностью зарядить аккумулятор.
- 5.2.3.Отключите электропитание светильника и убедитесь, что светильник продолжает светить еще не менее трех часов.
- 5.2.4.Восстановить электропитания светильника. Аккумулятор незначительно нагревается в процессе зарядки.
- 5.3.Замена аккумулятора.
Если при плановой проверки работы светильника он просветил менее 3 часов, то необходимо заменить аккумулятор.
- 5.3.1.Отключите электропитание светильника;
- 5.3.2.Снимите рассеиватель и откните шасси;
- 5.3.3.Извлеките старые аккумуляторы из бокса;
- 5.3.5.Установите новые аккумуляторы, соблюдая полярность;
- 5.3.6.Закройте шасси и поставьте крышку рассеивателя;
- 5.3.7.Подайте питание.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности светильника производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

6.Гарантии изготавителя

- 6.1.Изготовитель гарантирует соответствие основных технических данных и характеристик изделия данным, приведенным в паспорте, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 6.2.Гарантийный срок эксплуатации светильника 5 лет с момента ввода в эксплуатацию или даты продажи светильника.
- 6.3.В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.
- 6.4.Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.


7.Свидетельство о приемке

Светильник аварийного освещения SL-213-30LED1.8 исп.1 изготовлен и принят в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и техническим регламентом Таможенного Союза № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и признан годным для эксплуатации.

8.Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

- 8.1.Перед эксплуатацией светильника его аккумуляторы должны быть заряжены по п.5.2.2
- 8.2.При эксплуатации светильника, сверьте диапазон напряжения сети с напряжением работы светильника.
- 8.3.При температуре окружающего воздуха ниже 0°C или выше 40°C, эффективность работы светильника может снизиться.
- 8.4.При эксплуатации светильника избегайте попадания влаги.

9.Маркировка светильников

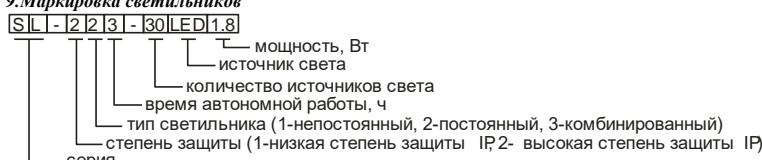

10.Отметки продавца

Продавец _____

Дата продажи « ____ » 20 ____ г. М.п.

Производитель:

Индивидуальный предприниматель Раченков Александр Викторович
Юр. адрес: 117418, г. Москва, ул. Проспект Нахимовский, д. 47, корп. 2, кв. 42

Адрес производства: 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В», тел. (3812) 58-44-68