

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ TC R.U.C-RU.MA09.B.00087

Серия RU № 0054356

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью

"Томский центр сертификации и менеджмента",  
 Адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,  
 Фактический адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 44,  
 Телефон: 83822700900 (доп. 13010), Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: gybalko\_o@niki.ru,  
 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09, 28.05.2013, Федеральная служба по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод", ОГРН 1023300711774,

Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,  
 Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,  
 Телефон: 84924595333, Факс: 84924595333, E-mail: ekz@elcable.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод",

Адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3,  
 Фактический адрес: Россия, 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые не распространяющие горение, на номинальное напряжение 0,66; 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ-П, ВВГнг(А)-ХЛ-П, АПвВГнг(В), ПвВГнг(В), АПвВГнг(В)-П, ПвВГнг(В)-П; на номинальное напряжение 0,66 кВ, марок: АВБШвнг(А), ВБШвнг(А). ТУ 16.K01-37-2003 "Кабели не распространяющие горение". Серийный выпуск,



КОД ТН ВЭД ТС 8544

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768.

КОПИЯ ВЕРНА  
 ПОДПИСЬ: *[Подпись]* ДТВ: 21.11.14

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы сертификационных испытаний № 170, № 171, № 172, № 173 от 02.04.2015 испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.21MA08 от 28.05.2013 по 28.05.2018, акт о результатах анализа состояния производства № 66 от 12.12.2014 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", рег. № РОСС RU.0001.10MA09 от 28.05.2013 по 28.05.2018, стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ГА45.K00024 от 16.09.2014 органа по сертификации систем менеджмента качества Ассоциации по сертификации "Русский Регистр", рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения ОЖЗ по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесами - не более 5 лет в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей - не менее 30 лет.

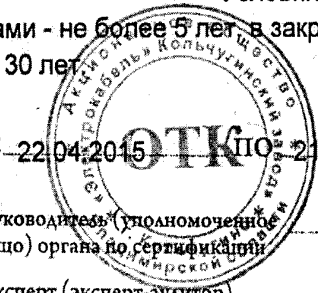

С 22.04.2015 ОТК ПО: 21.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Генеральный директор (уполномоченное лицо) органа по сертификации: *[Подпись]* Рыбалко О.Э. (инициалы, фамилия)  
 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): *[Подпись]* Яковлева Т.Н. (инициалы, фамилия)