

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-П» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буква «Ш» в названии обозначает корпус «шар»; без дополнительных символов – корпус, встраиваемый в подвесной потолок).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	v	Выходная мощность, Вт	Габаритные размеры, диаметр, мм
П-0,5		0,5	90
П-1		1	172
П-3		3	172
П-5		5	172
П-10		10	246

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный, ПШ - подвесной


Потребляемая мощность \_\_\_\_\_ Вт

Номинальное напряжение-30В, 120В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.



Подключение оповещателей к линии оповещ.

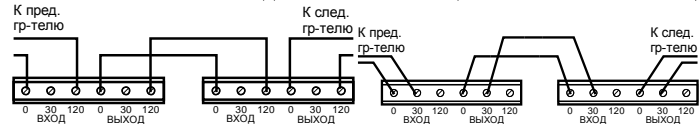

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: [info@cctvonyx.ru](mailto:info@cctvonyx.ru)

[www.cctvonyx.ru](http://www.cctvonyx.ru)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация Глагол –

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00464

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55С и относительной влажности воздуха до 93% при 40С в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации, при котором изготовитель гарантирует соответствие оповещателей ТУ – в течение 10 лет.

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-Н» соответствует образцу ТУ-4372-006-49903593-07 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0

**Гарантийный срок хранения речевого оповещателя ГЛАГОЛ-П - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте**

## ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя



РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

«ГЛАГОЛ-П»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ